

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО**

**РЕШЕНИЕ**

10 сентября 2024 года № 10/5-СД

**О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: ул. Артамонова, д. 18, корп. 1, ул. Артамонова, д. 20, Аминьевское ш., д. 30**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» **Совет депутатов решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: ул. Артамонова, д. 18, корп. 1, ул. Артамонова, д. 20, Аминьевское ш., д. 30, в соответствии с проектом установки ограждающего устройства, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково [www.аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф](http://www.аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-Давыдково В.И. Адама.

**Глава муниципального  
округа Фили-Давыдково**

**В.И. Адам**

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  
Фили-Давыдково  
от 10 сентября 2024 года № 10/5- СД


## ПРОЕКТ установки ограждающего устройства



— Провод 220В - 3х1,5мм  
— Провод Ethernet - UTP 5e

## Тип, размеры и внешний вид шлагбаума

### Подъемный шлагбаум

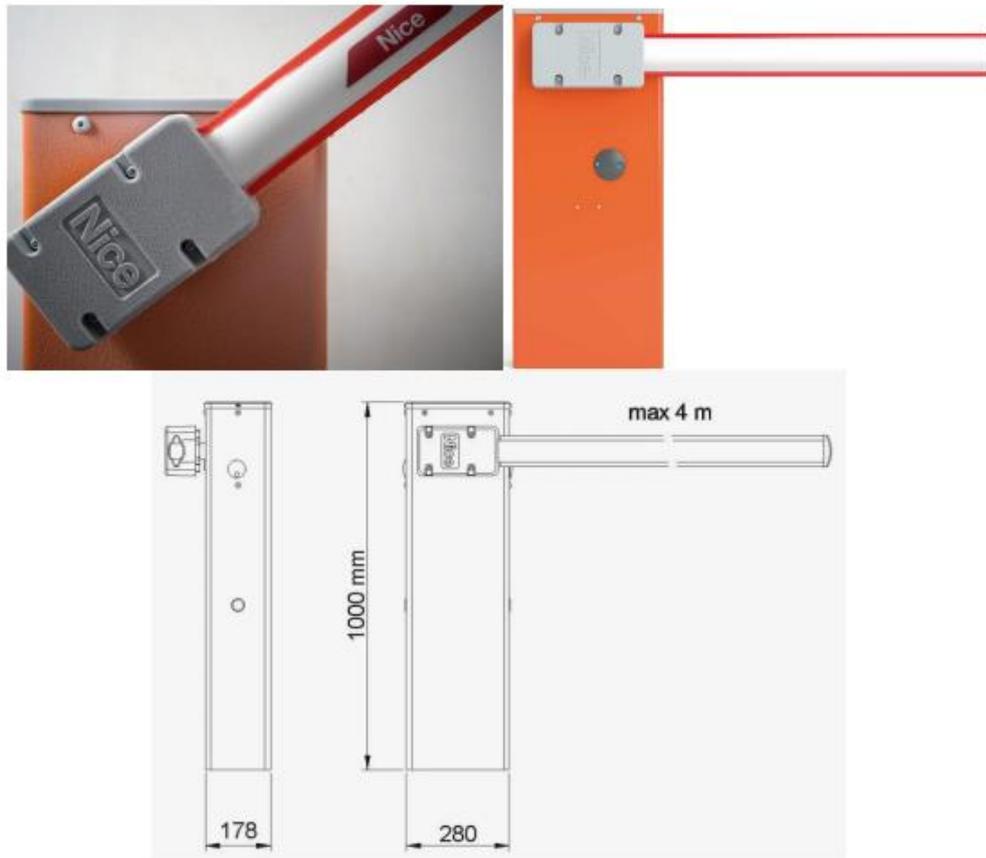

**Шлагбаум Nice WIDES со встроенным блоком управления.**

Ширина перекрываемого дорожного полотна – 4 м. (шлагбаум №2), предусмотрен беспрепятственный проход для пешеходов шириной до 1,5м.

- Длина стрелы 4м
- Максимальная мощность, 4 Вт
- Интенсивность использования, 300 циклов/час
- Крутящий момент, 100 Нм
- Время полного открывания, 4с
- Степень защиты IP44
- Напряжение питания, 230В
- Габаритные размеры тумбы шлагбаума, 1000x280x178 мм
- Максимальный потребляемый ток, 1,3 А