

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

07 февраля 2025 года № 4-9/30

**О согласовании установки ограждающего устройства  
на придомовой территории многоквартирного дома  
по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 1, стр. 1**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 1, стр. 1, Совет депутатов муниципального округа Таганский в городе Москве решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва Волгоградский пр-т, д. 1, стр. 1, в количестве 1 шт. при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 24 февраля 2016 года № 3-6/15 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Волгоградский пр-т, д.1, стр.1» следующие изменения:

2.1. в пункте 1 решения после слов «о градостроительной деятельности» дополнить словом «(приложение)»;

02 0065

2.2. дополнить решение приложением согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 30 октября 2018 года № 10-1/118 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 1, стр. 1» изложив приложение к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома и иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 1, стр. 1, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Таганского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажа.

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский в городе Москве.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский в городе Москве Аперяна К.М.


**Глава муниципального  
округа Таганский в городе Москве**




**К.М. Аперян**

Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Таганский  
в городе Москве  
от 07 февраля 2025 года № 4-9/30

Схема установки ограждающего устройства по адресу:  
г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 1, стр. 1

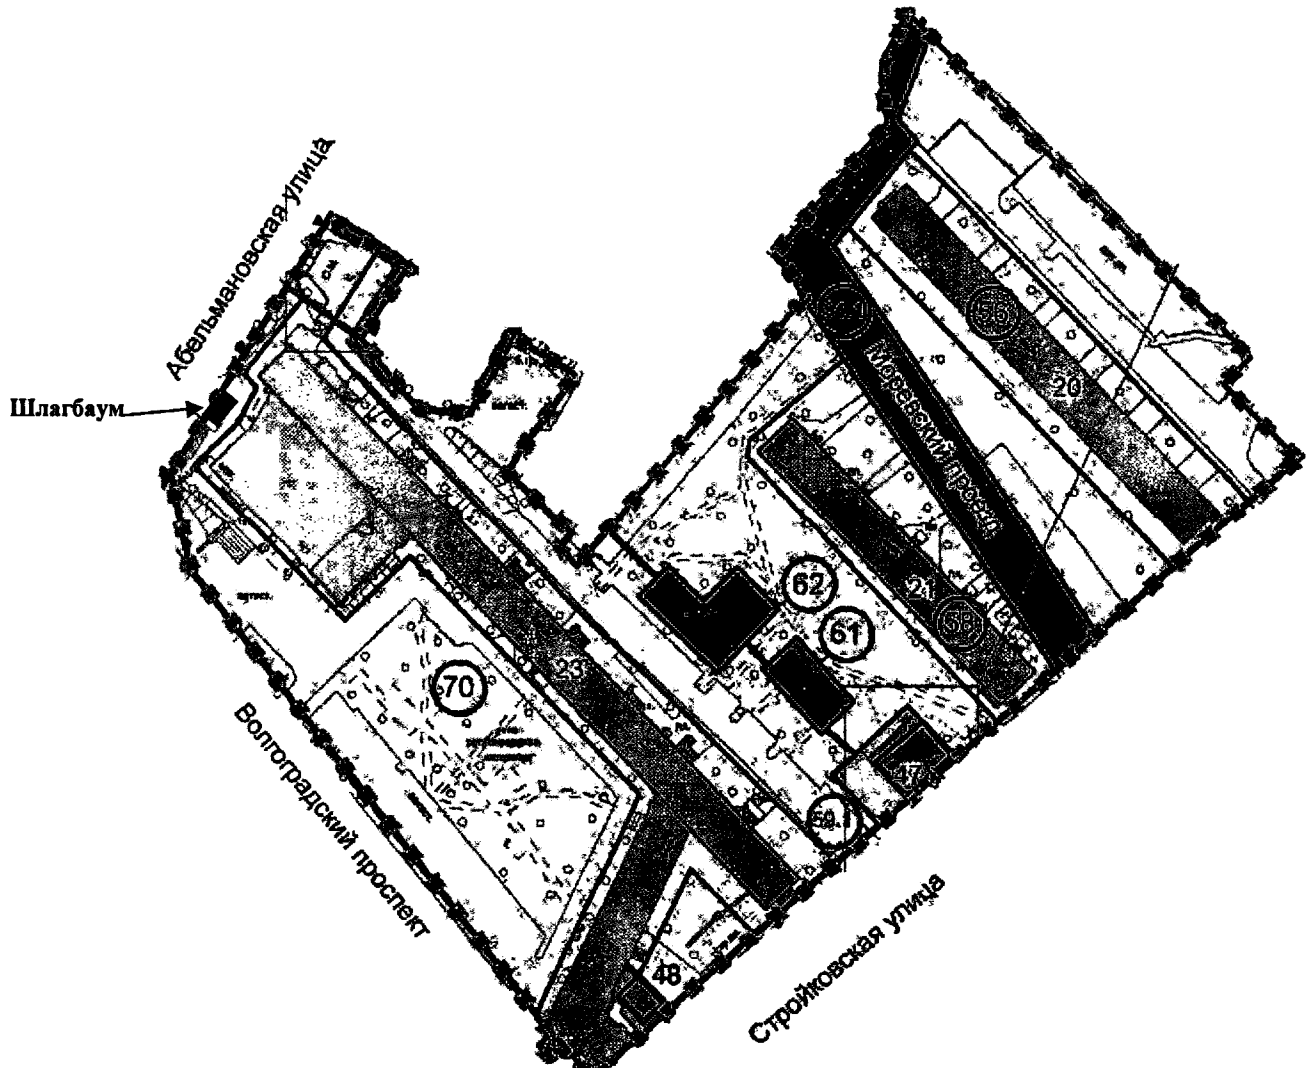


Тип ограждающего устройства: антивандальный электромеханический шлагбаум  
откатной со встроенным блоком управления

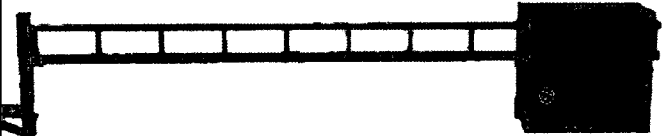Технические характеристики	Внешний вид
Питание — 230 Вольт, 50 Гц Мощность — 330 Вт Скорость открытия — 0,4 м/сек Интенсивность циклов — 50-100 циклов в час Класс защиты IP 44 Рабочая температура — С мин/макс -20/+50 Размеры тумбы — 1000x500x1000 мм Длина стрелы — 6 м.	

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Таганский  
в городе Москве  
от 07 февраля 2025 года № 4-9/30

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Таганский  
от 24 февраля 2016 года № 3-6/15

**Схема установки ограждающих устройств по адресу:  
г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 1, стр. 1**

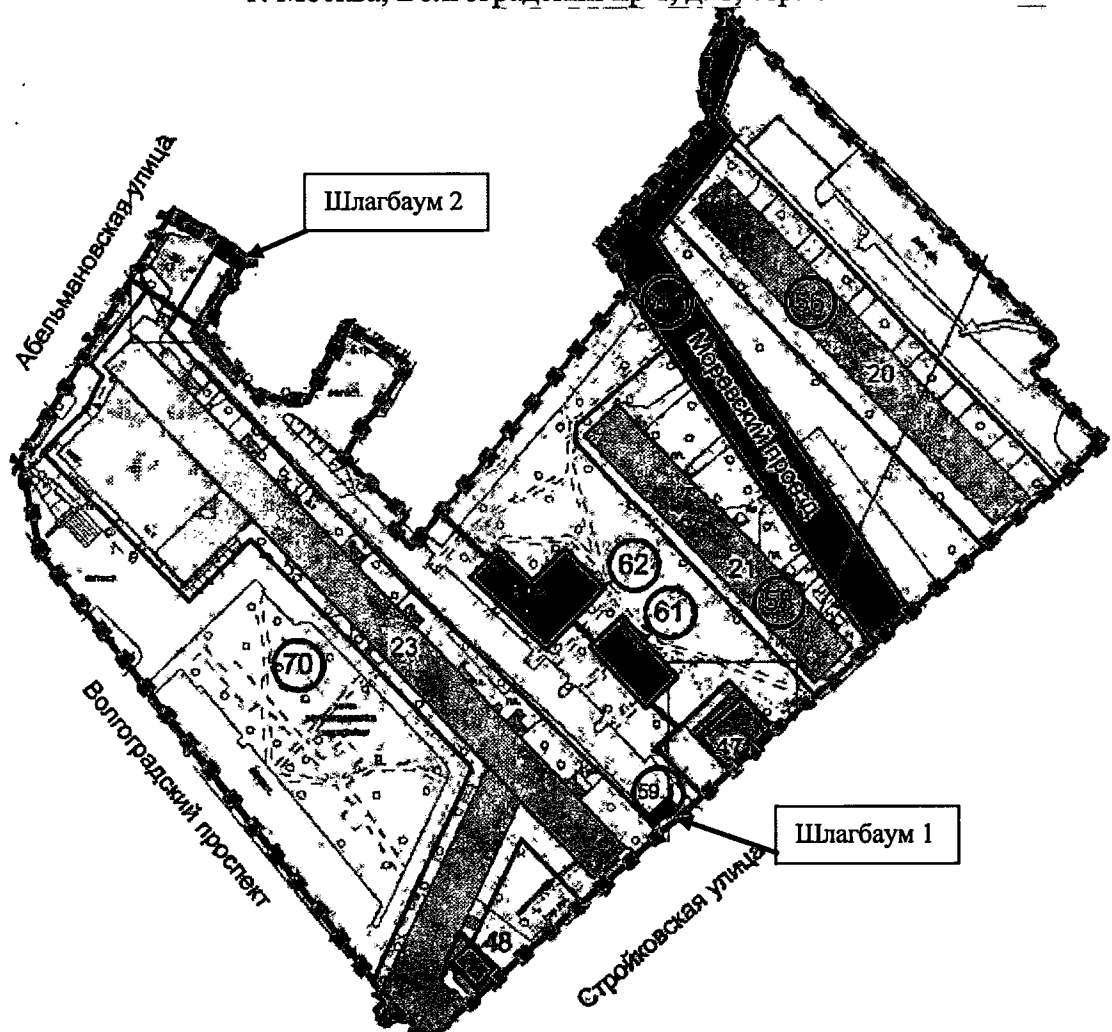


Технические характеристики	Внешний вид
Питание — 230 Вольт, 50 Гц Мощность — 330 Вт Скорость открытия — 0,4 м/сек Интенсивность циклов — 50-100 циклов в час Класс защиты IP 44 Рабочая температура — С мин/макс -20/+50 Размеры тумбы — 1000х500х1000 мм Длина стрелы — 6 м.	

Приложение 3  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Таганский  
в городе Москве  
от 07 февраля 2025 года № 4-9/30

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Таганский  
от 30 октября 2018 года № 10-1/118

**Схема установки ограждающих устройств по адресу:  
г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 1, стр. 1**

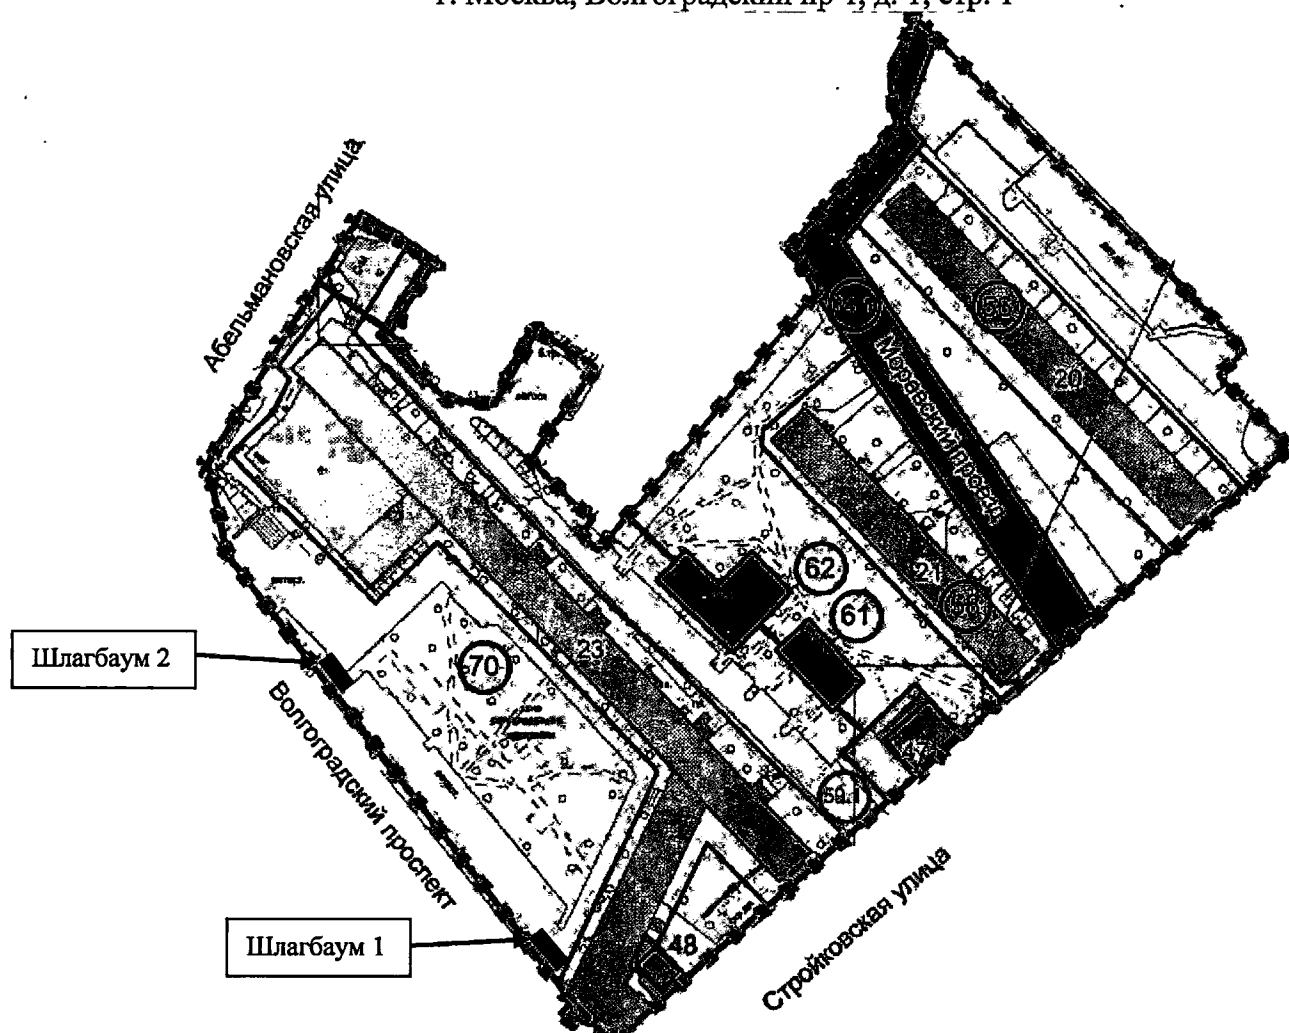

Технические характеристики	Внешний вид
Питание — 230 Вольт, 50 Гц Мощность — 330 Вт Скорость открытия — 0,4 м/сек Интенсивность циклов — 50-100 циклов в час Класс защиты IP 44 Рабочая температура — С мин/макс -20/+50 Размеры тумбы — 1000x500x1000 мм Длина стрелы — 6 м.	