

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ**

23 января 2024 года № 20/5

**О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Гарibaldi ул., д. 24, корп. 3**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Гарibaldi ул., д. 24, корп. 3, **Совет депутатов решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Гарibaldi ул., д. 24, корп. 3 согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Обручевского района города Москвы и уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.


4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Буфетову З.М.

Глава муниципального
округа Обручевский

З.М. Буфетова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 23 января 2024 года № 20/5

**Проект размещения ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Гарибальди ул., д. 24, корп. 3**

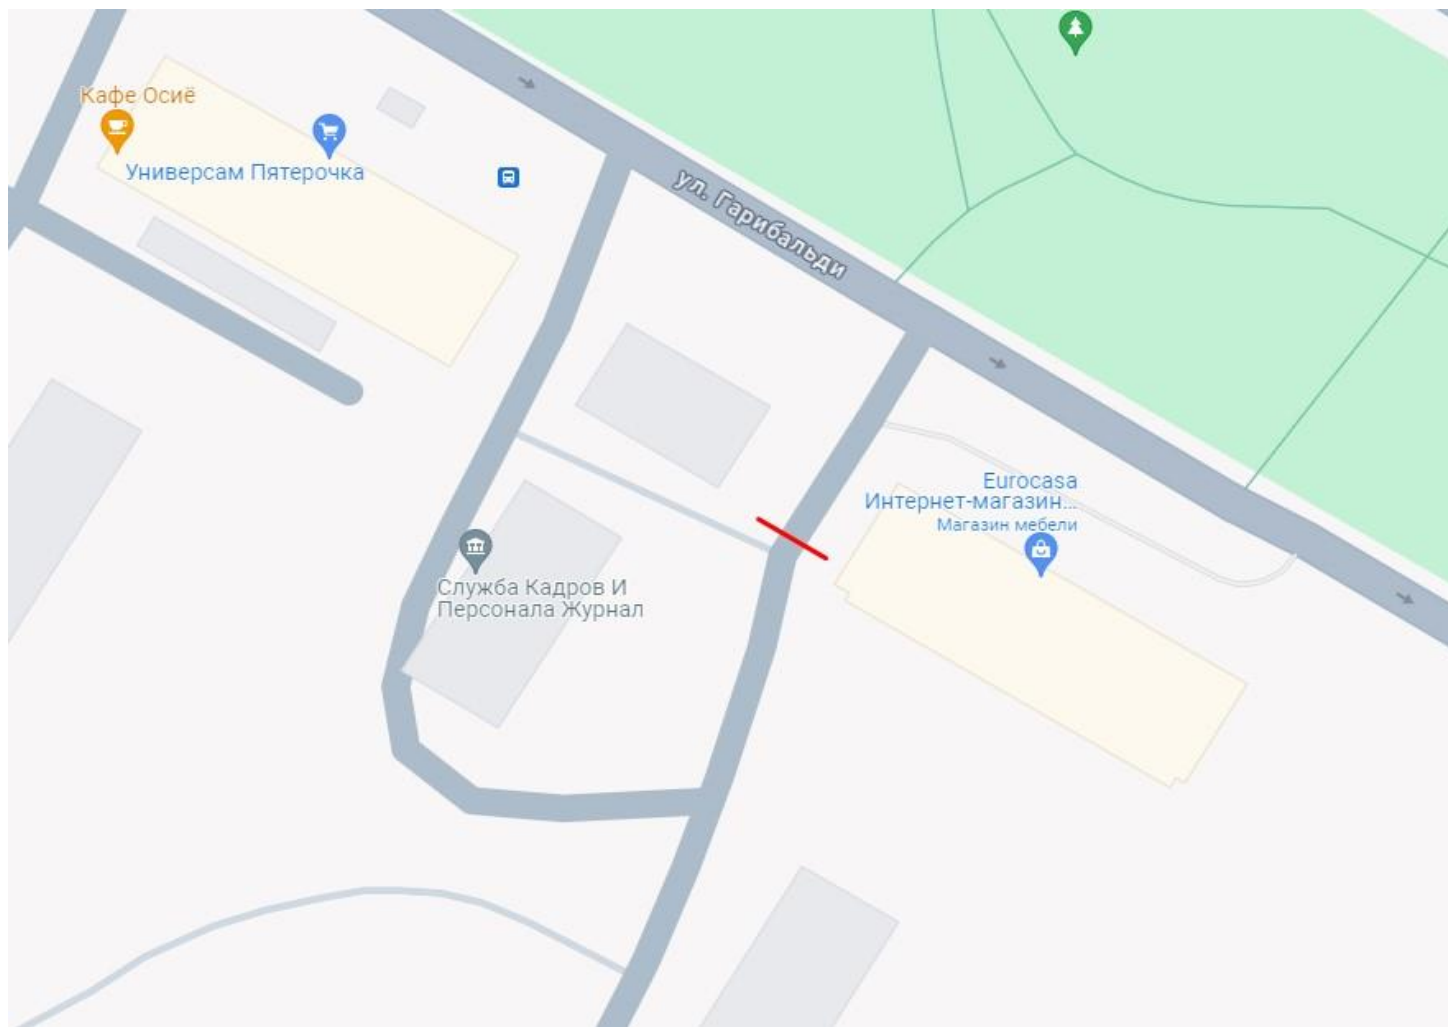

**Тип ограждающих устройств:
Антивандалный (откатной) шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом движения стрелы**



- Электропитание системы ~230В (50 Гц)
- Мощность - 300 Вт
- Вращающий момент – 100Нм
- Интенсивность использования 100 цикл/сутки
- Рабочие температуры - -30 ... +55 град. С
- Размер 1100x400x1200